

サーモアラーム

FTA-424-M4L

複数の冷凍・冷蔵設備の温度を集中監視

-50~60℃の低温域の温度監視



| | | | |
|------|-----|----|--------------|
| 動作表示 | 緑 ● | 点灯 | : 設定温度の範囲内 |
| | 緑 ⊙ | 点滅 | : 設定温度の範囲外 |
| | 緑 ○ | 消灯 | : 設定解除 |
| 警報表示 | 赤 ● | 点灯 | : 上限温度警報 |
| | 赤 ⊙ | 点滅 | : 下限温度警報 |
| | 赤 ○ | 消灯 | : 正常に作動・設定解除 |

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| FTA - 424 - U4L | 入力基板 | (オプション) |
| FTA - 424 - S | 温度センサ | (オプション) |
| FTA - 424 - OUT | 個別出力基板 | (オプション) |

サーモアラーム FTA-424-M4L

| | |
|--------|---------------------------|
| 電源電圧 | DC12V±10% (リップル0.1VP-P以下) |
| 消費電流 | 最大750mA以下 |
| 検出方式 | 抵抗値変化検出方式 |
| 入力数 | 最大24ch (入力基板3枚装着時) |
| センサ接続数 | 1本/ch |
| 警報出力信号 | 無電圧1c接点 (代表回路のみ) |
| 設定の記憶 | EEPROM (不揮発性メモリ) |
| 温度監視設定 | 上限温度・上限遅延時間・下限温度・下限遅延時間 |
| 設定温度表示 | H/Lの符号付数字 |
| 遅延時間表示 | H/L/Tの符号付数字 |
| 温度監視範囲 | -50 ~ +60 °C |
| 遅延設定範囲 | 1 ~ 99 分 |
| 不正取扱防止 | タンパスイッチ |
| 他の監視機能 | 断線・短絡の表示・警報 |
| 設置場所 | 屋内 |
| 周囲温度 | 0~50°C |
| 相対湿度 | 40~80% |
| 重量 | 3.9kg (入力基板3枚装着時) |
| 外形寸法 | h 330mm w 300mm d 40mm |
| 塗色 | 7.5Y 8.5/1近似色 |

■ 入力基板 FTA-424-U4L

| | |
|-------|----------|
| 入力ch数 | 基板1枚8ch |
| 接続 | 本体内プラグイン |
| 重量 | 100g |


■ 温度センサ FTA-424-S

| | |
|------|------------------------------|
| 検出素子 | サーミスタ |
| 外観 | ポリエチレン被膜 (黒色) 平行線0.3sq×2m |
| 配線長 | 最長200m (CPEV0.9×2C) |
| 重量 | 3g |

■ 出力基板 FTA-424-OUT

| | |
|------|-------------------------------------|
| 出力 | 無電圧8C接点 1~8chは個別出力、9~24chは代表出力のみ |
| 接続 | 本体内プラグイン |
| 接点容量 | DC24V 1A以下 |
| 重量 | 120g |

○仕様は予告なく変更することがあります。

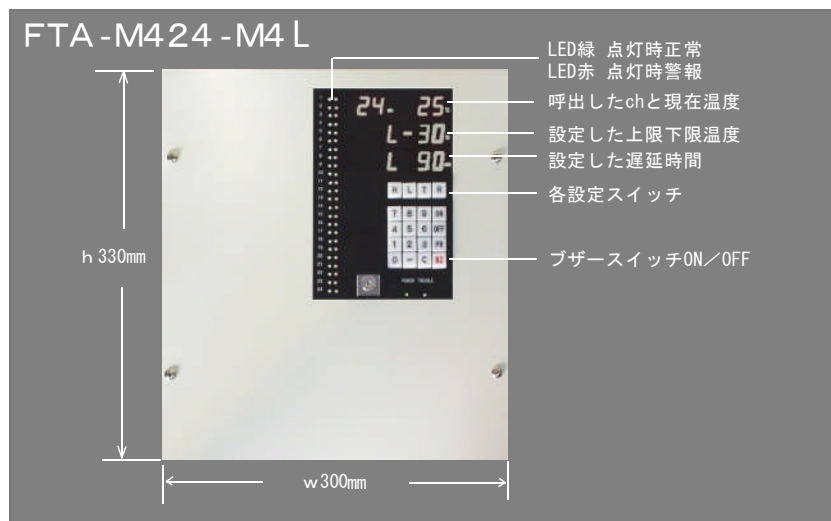

エフビーオートメ株式会社

大阪府吹田市南吹田5丁目29番18号 〒564-0043
TEL (06) 6386-7671 FAX (06) 6384-6531
http://www.fb-a.com/ E-mail:fbautomation@fb-a.com